


Progress[®] aqua

Kabelové vývodky, certifikované pro aplikace s pitnou vodou

Čistota přetrvává



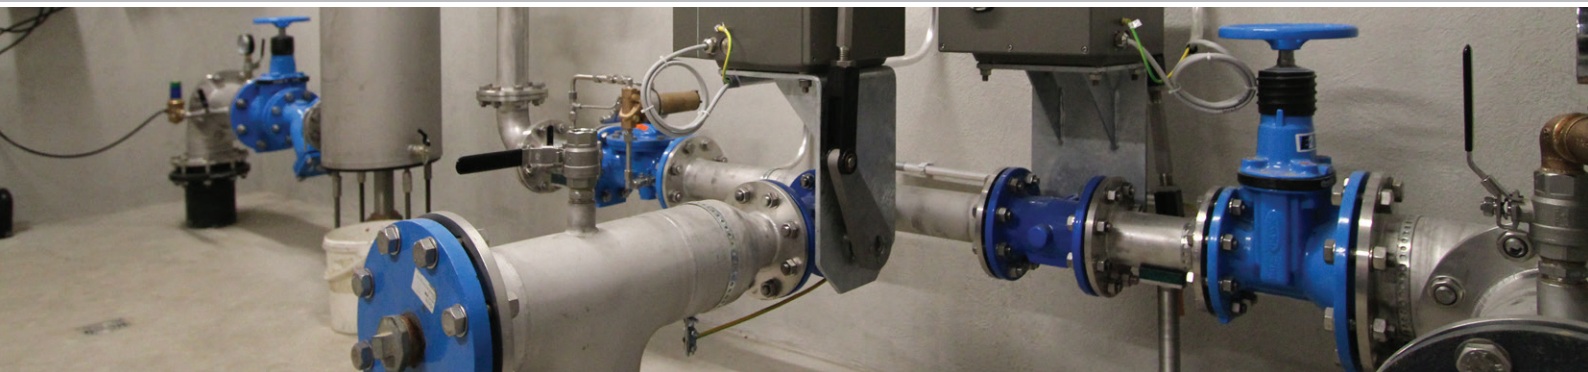

Pitná voda - vzácná komodita


S novými vývodkami řady Progress aqua je společnost AGRO prvním výrobcem na světě, který je schopen nabídnout vývodky, certifikované pro aplikace s pitnou vodou.

Zákonodárci v jednotlivých státech světa zpřísňují z hygienických a zdravotních důvodů limity látek, které jsou přípustné v pitné vodě. Děje se tak na základě doporučení Světové zdravotnické organizace. Například ve Švýcarsku musí produkty, použité v aplikacích s pitnou vodou, splňovat požadavky potravinového zákona. Technický stav všech zařízení, používaných ve zdrojích pitné vody, musí splňovat vysoké nároky na kvalitu. Na základě požadavků směrnic SVGW a DVGW (Švýcarské a Německé asociace plynárenství a vodohospodářství) musí být všechny doplňky, součásti a materiály, používané v rozvodech pitné vody, příslušně certifikovány, aby je bylo možné pro daný účel použít.

Nová norma SVGW/DVGW, označená jako KTW W270, určuje použití materiálů, které mohou přijít do styku s pitnou vodou, a upřesňuje, jak jsou tyto materiály hodnoceny z hygienických, mikrobiologických a chemických hledisek.

Všechny materiály, použité v produktové řadě Progress aqua, byly certifikovány v souladu s KTW W270.

Dlouhý metrický závit

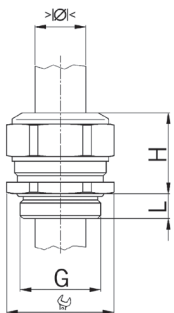

Materiál:

Nerezová ocel A2 (DIN EN 1.4305)

Těsnící vložka :

EPDM

O-ring :

EPDM

Pracovní teplota :

-40°C / +85°C

Stupeň krytí :

IP 68 (up to 5 bar)

Zvýšené krytí :

IP 69


Značení :

1 drážka

Certifikát :

SVGW (1603-6481)



Obj. č.	Art.No.	G	ø min mm	ø max mm	Ø mm	H mm	L mm	
W1100.12.95.050		M12x1.5	3.5	5.0	17	17	10	20
W1100.12.95.065		M12x1.5	5.0	6.5	17	17	10	20
W1100.12.95.080		M12x1.5	6.5	8.0	17	17	10	20
W1100.17.95.105		M16x1.5	8.0	10.5	19	20	10	20
W1100.20.95.150		M20x1.5	11.0	15.0	24	21	10	20
W1100.25.95.205		M25x1.5	16.0	20.5	30	25	11	20
W1100.32.95.255		M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	10
W1100.40.95.330		M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	10

Odlišná provedení na dotaz

